



KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ONEČIŠĆENJA U 2021.

Opskrba vodom u 2021. iznosila je ukupno 45 097 184 tis. m³, pri čemu su područja B Rudarstvo i vađenje i C Prerađivačka industrija zastupljeni s 0,1%, a područje D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija s 99,9%.

U 2021. korišteno je 45 097 184 tis. m³ vode. Od te količine za proizvodnju je korišteno 99,0%, a za hlađenje 1,0%.

Ukupna količina upotrijebljene (otpadne) vode u 2021. iznosila je 20 112 tis. m³. Iz područja B Rudarstvo i vađenje ukupno je ispušteno 2,5% upotrijebljene vode, iz područja C Prerađivačka industrija 94,0%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3,5%.

Ispuštenih pročišćenih otpadnih voda u 2021. bilo je 12 278 tis. m³.

Prema područjima djelatnosti NKD-a 2007., iz područja B Rudarstvo i vađenje ispušteno je 3,0% pročišćenih otpadnih voda, iz područja C Prerađivačka industrija 92,4%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 4,5%.

Napomena

Detaljniji podaci bit će dostupni 24. studenoga 2022. u Bazi podataka.

Istraživanje je usklađeno sa zahtjevima zajedničkog upitnika OECD-a i Eurostata – JQ OECD/Eurostat – Inland water questionnaire i dio podataka nije usporediv s prethodnim Priopćenjima.

1. OPSKRBA VODOM PREMA VRSTI VODOZAHVATA I NKD-u 2007. U 2021.

tis. m³

	Ukupno	Javna vodoopskrba	Vlastiti vodozahvat	
			podzemne vode	površinske vode i more
Ukupno	45 097 184	11 366	73 282	45 012 536
B Rudarstvo i vađenje	2 632	274	620	1 738
C Prerađivačka industrija	57 346	11 012	8 335	37 999
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	45 037 206	80	64 327	44 972 799

2. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2021.

tis. m³

	Ukupno	Za tehnološki proces		Za sanitarne potrebe i ostale namjene
		za proizvodnju	za hlađenje	
Ukupno	45 097 184	44 651 220	439 052	6 912
B Rudarstvo i vađenje	2 632	786	1 697	149
C Prerađivačka industrija	57 346	20 713	29 983	6 650
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	45 037 206	44 629 721	407 372	113


3. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE (OTPADNE) VODE PREMA NKD-u 2007. U 2021.¹⁾

tis. m³


	Ukupno	Nepročišćene vode	Pročišćene vode
Ukupno	20 112	7 834	12 278
B Rudarstvo i vađenje	495	122	373
C Prerađivačka industrija	18 908	7 559	11 349
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	709	153	556

¹⁾ Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje, kao i vode koje pokreću hidroelektrane, jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

G-1. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2021.

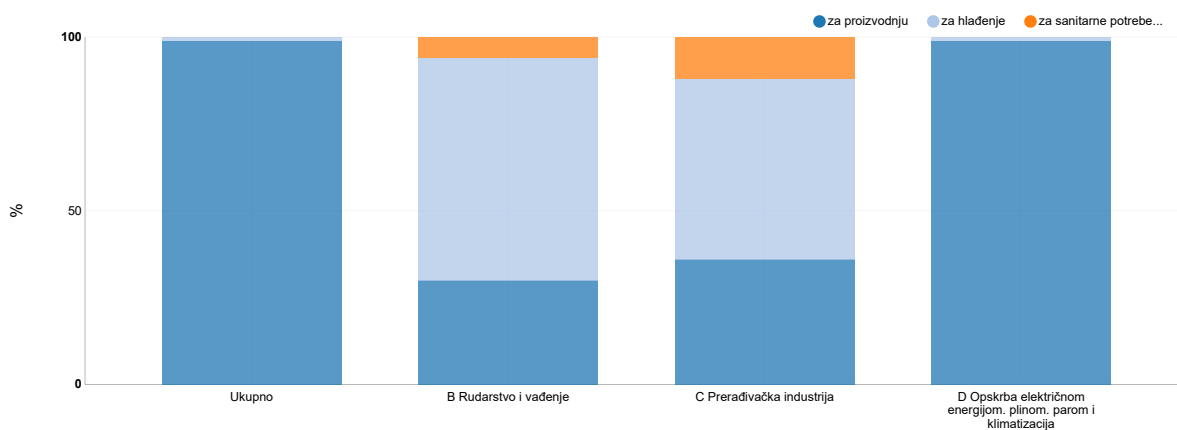

G-2. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE OTPADNE VODE PREMA NKD-u 2007. U 2021.

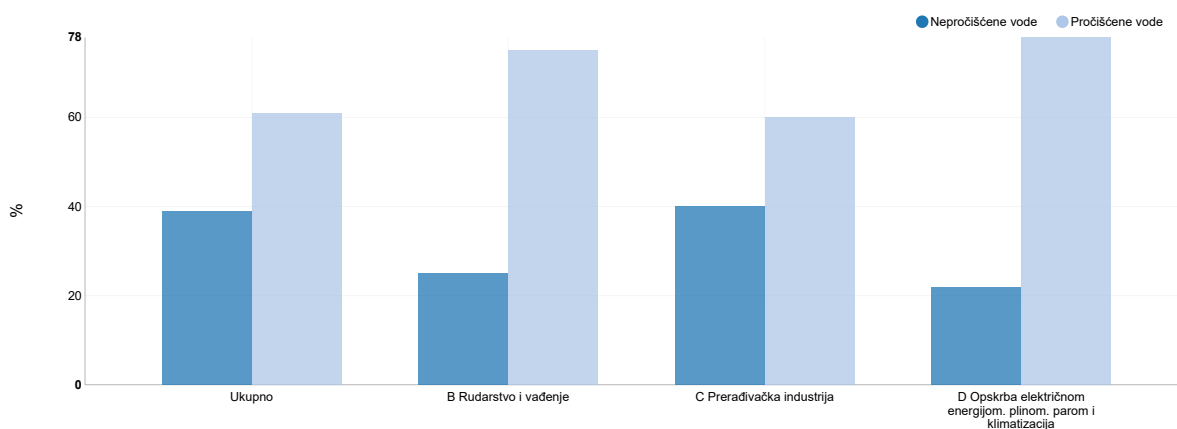

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja prikupljaju se izvještajnom metodom na mrežnom obrascu Godišnji izvještaj o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja u 2021. (VOD-1).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra te drugih administrativnih izvora. Obuhvaćene su sve statističke jedinice na osnovi dostupnih podataka koje su imale više od 1 000 m³ korištene vode, a razvrstane su prema NKD-u 2007. u područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka

industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, korištenju voda i ispuštanju otpadnih voda.

Definicije

Opskrba vodom podrazumijeva količinu vode kojom su se poslovni subjekti opskrbili iz vlastitog vodozahvata ili javne vodoopskrbe. Količine vode određuju se na osnovi vodomjera. Ako nema vodomjera, količine se procjenjuju prema normativima za određenu djelatnost ili se uzimaju iz projektne dokumentacije.

Korištene vode podrazumijevaju količine vode koje su izvještajne jedinice u tijeku izvještajne godine zahvatile i koristile za obavljanje proizvodne djelatnosti. Namjena tih voda je da se koriste za tehnološki proces proizvodnje (vezane vode), hlađenje (isparene vode), za sanitarne potrebe i ostale namjene.

Ispuštene upotrijebljene otpadne vode su vode koje se nakon korištenja ispuštaju kao pročišćene ili nepročišćene vode.

Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje, kao i vode koje pokreću hidroelektrane, jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

Kratice

Eurostat	Statistički ured Europske unije
m ³	kubični metar
NKD 2007.	Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
OECD	Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
tis.	tisuća

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. 80.

Telefon: (+385 1) 48 06 111

Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:

Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi

Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154

Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija

Telefon: (+385 1) 48 06 115

Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr