



KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ONEČIŠĆENJA U 2022.

Opskrba vodom u 2022. iznosila je ukupno 33 512 444 tis. m³, pri čemu su područja B Rudarstvo i vađenje i C Prerađivačka industrija zastupljeni s 0,2%, a područje D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija s 99,8%.

U 2022. korišteno je 33 512 444 tis. m³ vode. Od te količine za proizvodnju je korišteno 98,5%, a za hlađenje 1,5%.

Ukupna količina upotrijebljene (otpadne) vode u 2022. iznosila je 19 145 tis. m³. Iz područja B Rudarstvo i vađenje ukupno je ispušteno 2,5% upotrijebljene vode, iz područja C Prerađivačka industrija 94,7%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 2,8%.

U 2022. bilo je 12 958 tis. m³ ispuštenih pročišćenih otpadnih voda.

Prema područjima djelatnosti NKD-a 2007., iz područja B Rudarstvo i vađenje ispušteno je 2,7% pročišćenih otpadnih voda, iz područja C Prerađivačka industrija 93,5%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3,8%.

Napomena

Detaljniji podaci bit će dostupni 20. listopada 2023. u [Bazi podataka](#).

Istraživanje je usklađeno sa zahtjevima zajedničkog upitnika OECD-a i Eurostata – JQ OECD/Eurostat – Inland water questionnaire.

1. OPSKRBA VODOM PREMA VRSTI VODOZAHVATA I NKD-u 2007. U 2022.

tis. m³

	Ukupno	Javna vodoopskrba	Vlastiti vodozahvat	
			podzemne vode	površinske vode i more
Ukupno	33 512 444	11 848	63 869	33 436 727
B Rudarstvo i vađenje	2 547	158	578	1 811
C Prerađivačka industrija	55 879	11 621	8 456	35 802
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	33 454 018	69	54 835	33 399 114

2. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2022.

tis. m³

	Ukupno	Za tehnološki proces		Za sanitarne potrebe i ostale namjene
		za proizvodnju	za hlađenje	
Ukupno	33 512 444	33 021 434	484 023	6 987
B Rudarstvo i vađenje	2 547	823	1 565	159
C Prerađivačka industrija	55 879	19 383	29 775	6 721
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	33 454 018	33 001 228	452 683	107


3. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE (OTPADNE) VODE PREMA NKD-u 2007. U 2022.¹⁾

tis. m³


	Ukupno	Nepročišćene vode	Pročišćene vode
Ukupno	19 145	6 187	12 958
B Rudarstvo i vađenje	473	118	355
C Prerađivačka industrija	18 127	6 013	12 114
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	545	56	489

¹⁾ Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje i vode koje pokreću hidroelektrane, jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

G-1. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2022.

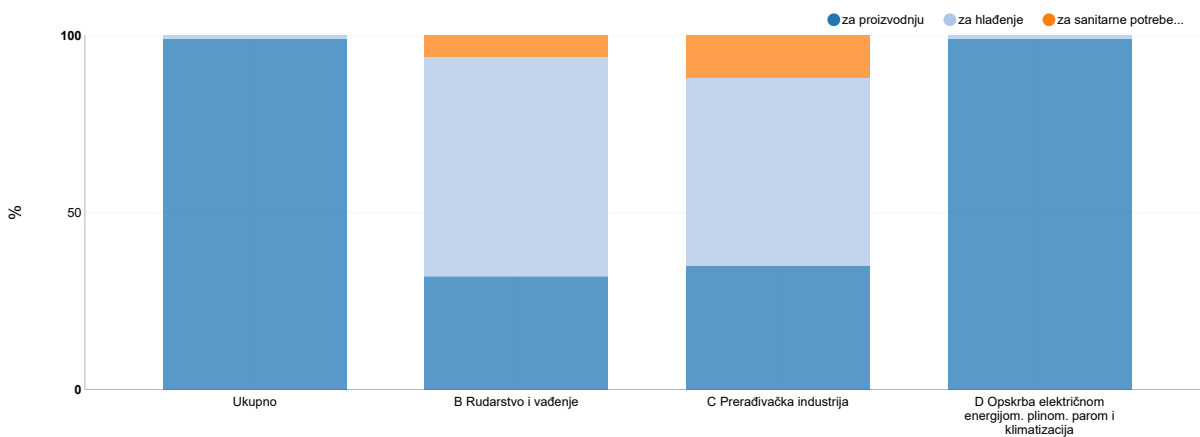

G-2. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE OTPADNE VODE PREMA NKD-u 2007. U 2022.

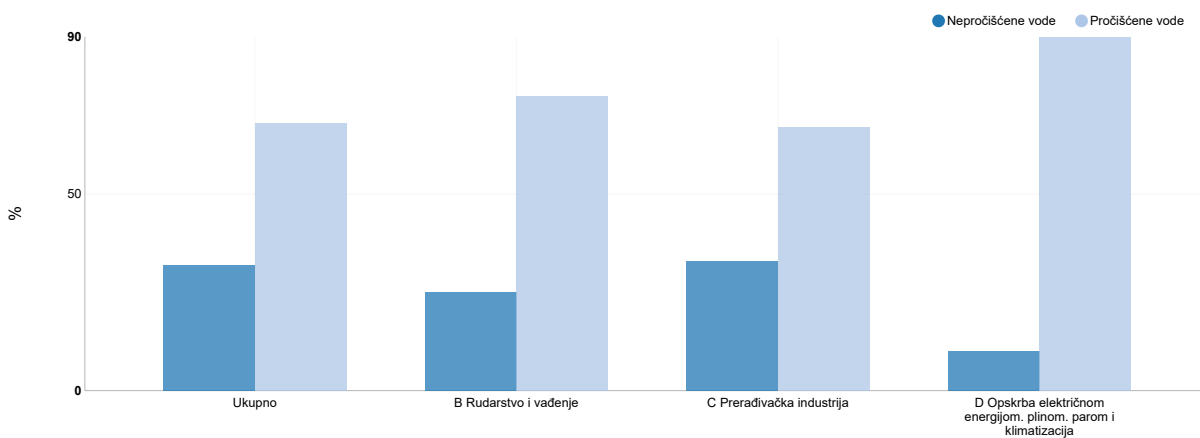

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja prikupljaju se izvještajnom metodom na mrežnom obrascu Godišnji izvještaj o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja u 2022. (VOD-1).

Obuhvat i usporedivost

Izveštajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra te drugih administrativnih izvora. Obuhvaćene su sve statističke jedinice na osnovi dostupnih podataka koje su imale više od 1 000 m³ korištene vode, a razvrstane su prema NKD-u 2007. u područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, korištenju voda i ispuštanju otpadnih voda.

Definicije

Opskrba vodom podrazumijeva količinu vode kojom su se poslovni subjekti opskrbili iz vlastitog vodozahvata ili javne vodoopskrbe. Količine vode određuju se na osnovi vodomjera. Ako nema vodomjera, količine se procjenjuju prema normativima za određenu djelatnost ili se uzimaju iz projektne dokumentacije.

Korištene vode podrazumijevaju količine vode koje su izveštajne jedinice u tijeku izveštajne godine koristile za obavljanje proizvodne djelatnosti. Namjena tih voda jest da se koriste za tehnološki proces proizvodnje (vezane vode), hlađenje (isparene vode), za sanitarne potrebe i za ostale namjene.

Ispuštene upotrijebljene otpadne vode jesu vode koje se nakon korištenja ispuštaju kao pročišćene ili nepročišćene vode.

Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje i vode koje pokreću hidroelektrane jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

Kratice

Eurostat	Statistički ured Europske unije
m ³	kubični metar
NKD 2007.	Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
OECD	Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
tis.	tisuća

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr